


3) 腹膜透析の現状

(4) 1日透析液総使用量 (図表33)

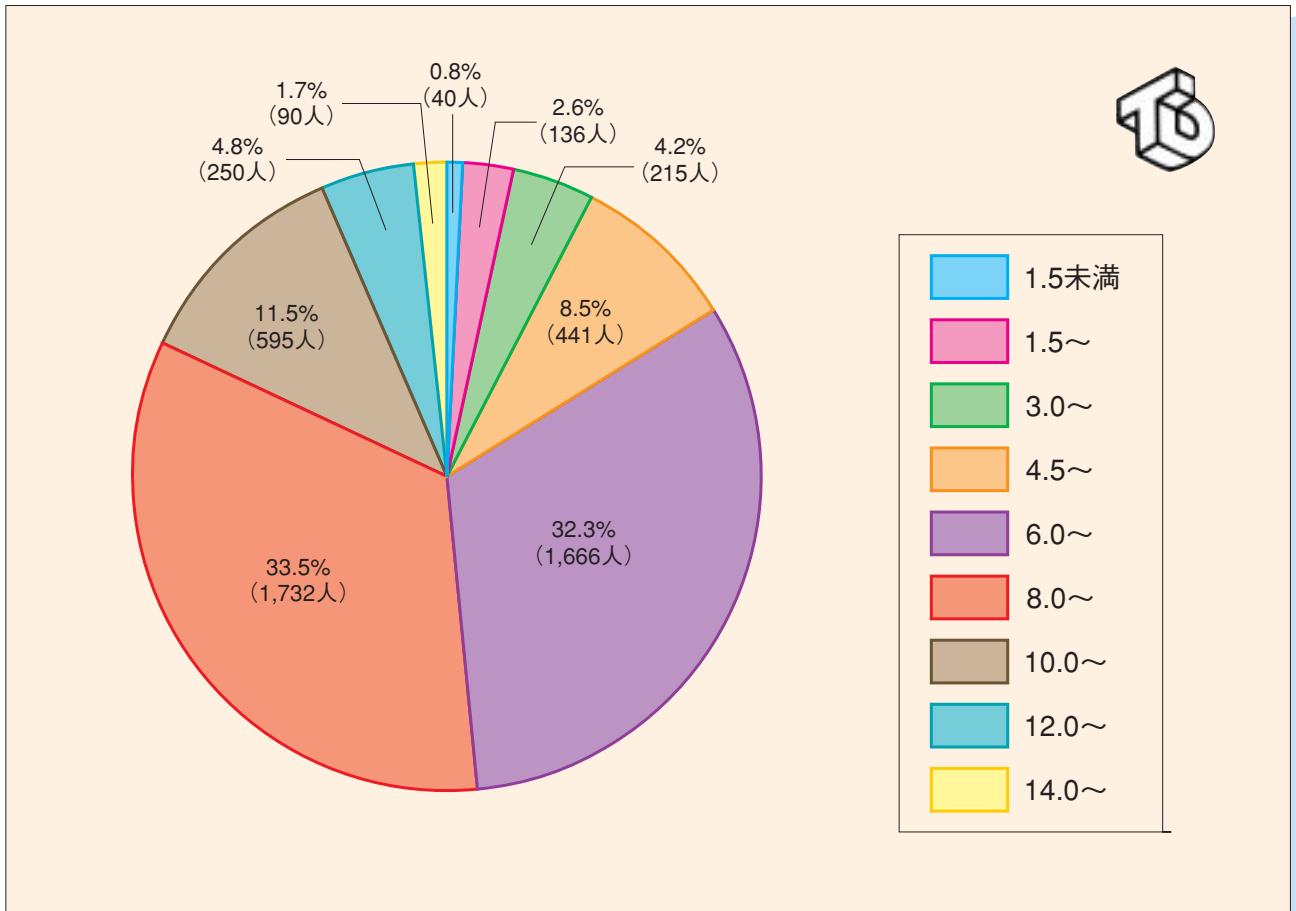

1日透析液総使用量(L)	1.5未満	1.5~	3.0~	4.5~	6.0~	8.0~	10.0~	12.0~	14.0~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差	最小	最大
患者数	40	136	215	441	1,666	1,732	595	250	90	5,165	2,938	8,103	7.43	2.52	0.4	20
(%)	(0.8)	(2.6)	(4.2)	(8.5)	(32.3)	(33.5)	(11.5)	(4.8)	(1.7)	(100.0)						

解説

腹膜透析液1日総使用量は、6.0L～（1.5Lバック4回交換に相当）と8.0L～（2.0Lバック4回交換に相当）あわせて65.8%を占めていた。10.0L以上の大量使用患者は18.0%、逆に6.0L未満の患者は16.1%である。